


WALTHER-WERKE CEETyp-Uhr nach IEC 60309-1 (Serie I)

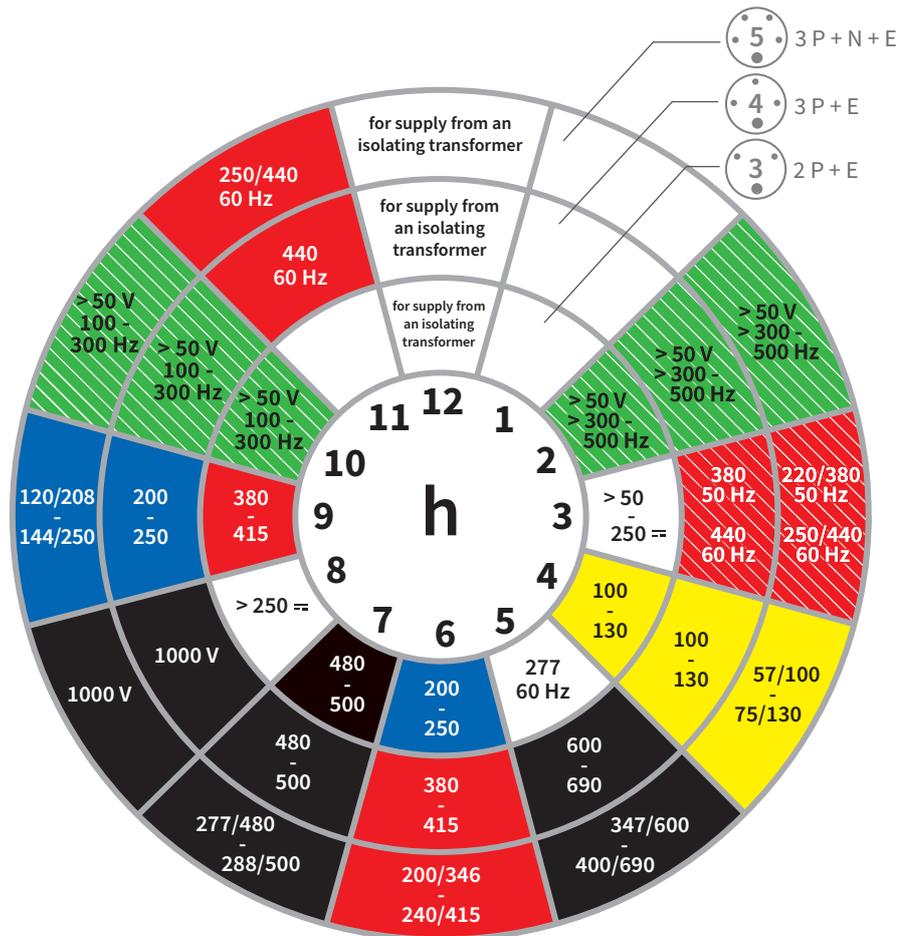

WALTHER-WERKE CEETyp-Uhr 1

Die Uhrzeitstellungen sind immer von der Steckseite der Steckdose aus gesehen

Die angegebenen Spannungen und Frequenzen sind nach der IEC 60309-1 (Serie I) zur Verwendung vorgeschrieben. Somit kann weltweit das gleiche Stecksystem für Maschinen und Anlagen verwendet werden. Die Farben der einzelnen genormten Spannungen und Frequenzen sind Farbempfehlungen der Norm und dienen zur Identifikation der jeweiligen Spannung und Frequenz.

Die schraffierten Uhrzeitstellungen (2 h, 3 h und 10 h) sind nur bei 16 A und 32 A genormt.

Uhrzeitstellung 1 h gilt für nicht aufgeführte Betriebsspannungen und / oder Stromarten (Frequenzen) bei allen Polzahlen und kann für arealbegrenzte Anwendungen verwendet werden.